SFGU－保護管ネジ接続ユニオン型
取扱説明書

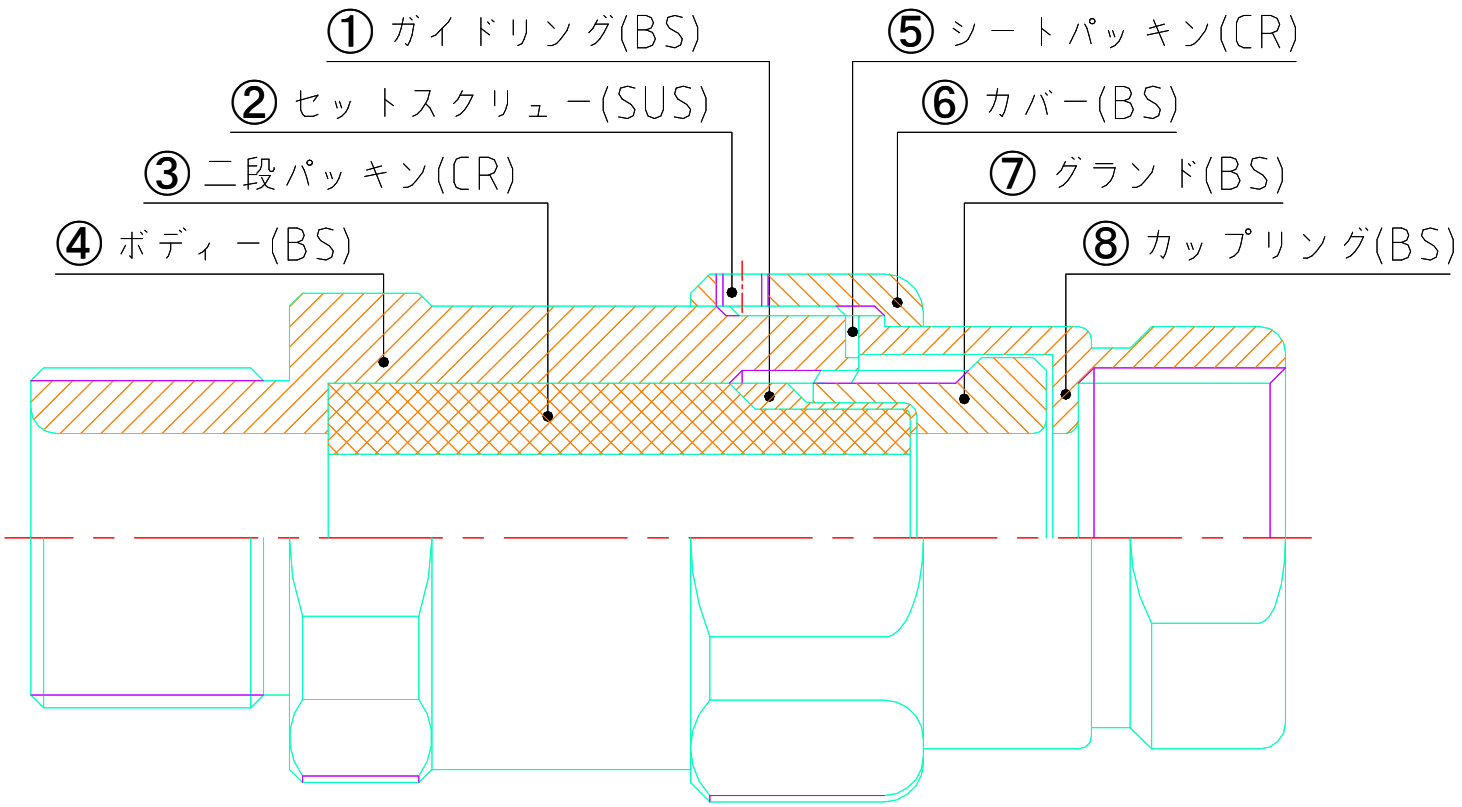

★ ケーブルグランド施工方法

手順　1：　機器とケーブルグランドのねじサイズの確認

手順　2：　作業効率を上げるため、③内径は使用ケーブル径の(+0.5～1.0mm)のものを選定する

手順　3：　②を緩め⑥を回し各部品を分解する

手順　4：　⑦を回し外す

手順　5：　④を機器面に密着させる

手順　6：　ケーブルを各部品に通し機器内側まで引く
　　*機器内部での端末処理が難しい場合には、通線前に適正長を処理する

手順　7：　⑦を回し①と③を締め付ける

手順　8：　⑥を回し⑧を④に固定する

手順　9：　②を回し全体を固定して作業完了